



Ponorná čerpadla

„Původní návod k obsluze“

Platný od **16.12.2020**

Verze: **4**

Obsah

| | | |
|----|---|----|
| 1 | SYMBOLY..... | 3 |
| 2 | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ..... | 3 |
| 3 | SPRÁVNÉ POUŽITÍ..... | 4 |
| 4 | PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU..... | 5 |
| 5 | POKYNY PRO ÚDRŽBU..... | 5 |
| 6 | ŠTÍTEK ČERPADLA..... | 6 |
| | ENGLISH TRANSLATION..... | 7 |
| 7 | SYMBOLS..... | 7 |
| 8 | SAFETY MEASURES..... | 7 |
| 9 | USE..... | 8 |
| 10 | BEFORE STARTING..... | 9 |
| 11 | MAINTENANCE INSTRUCTIONS..... | 9 |
| 12 | PROHLÁŠENÍ O SHODĚ..... | 13 |
| 13 | DECLARATION OF CONFORMITY..... | 14 |
| | ZÁZNAM O SERVISU A PROVEDENÝCH OPRAVÁCH:..... | 15 |
| | SEZNAM SERVISNÍCH STŘEDISEK..... | 15 |

| Technická data / Technical Data | PMC1104P | PMC1103P |
|--|--------------|--------------|
| Napájecí napětí / Supply voltage | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
| Výkon / Output | 750 W | 750 W |
| Proudový vstup / Current input | 5 A | 5,2 A |
| Požadovaná pojistka / Required fuse | 10 A | 10 A |
| Třída izolace / Insulation class | 155 (F) | 155 (F) |
| Stupeň ochrany / Level of protection | IP 68 | IP 68 |
| Kapacita kondenzátoru / Condenser capacity | 20 µF | 20 µF |
| Maximální výtlačná výška / Delivery head max. | 46 m | 36 m |
| Max. čerpací výkon / Max. pumping power | 83 L/min | 100 L/min |
| Průměr přívodního potrubí / Input pipe diameter | 1" | 1" |
| Hloubka ponoru / Submersion depth | 7 \sqrt{m} | 7 \sqrt{m} |
| Max. průměr nasávaných cizích těles / Max. diameter of foreign suct.bodies | Ø 0,5 mm | Ø 0,5 mm |
| Minimální sací úroveň / Min suction level | 140 mm | 140 mm |
| Hmotnost / Weight | 5,2 kg | 5,2 kg |
| Teplota média / Medium temperature | 0 – 35°C | 0 – 35°C |

1 Symboly

V návodu k obsluze jsou uvedeny následující symboly, jejichž účelem je usnadnit pochopení uvedeného požadavku.



Dodržujte pokyny a výstrahy, v opačném případě hrozí riziko poškození zařízení a ohrožení bezpečnosti osob.



V případě nedodržení pokynů či výstrah spojených s elektrickým zařízením hrozí riziko poškození zařízení nebo ohrožení bezpečnosti osob.



Poznámky a výstrahy pro správnou obsluhu zařízení a jeho částí.



Úkony, které může provádět provozovatel zařízení. Provozovatel zařízení je povinen se seznámit s pokyny uvedenými v návodu k obsluze. Poté je zodpovědný za provádění běžné údržby na zařízení. Pracovníci provozovatele jsou oprávněni provádět běžné úkony údržby.



Úkony, které musí provádět kvalifikovaný elektrotechnik. Specializovaný technik, oprávněný provádět opravy elektrických zařízení, včetně údržby. Tito elektrotechnici musí mít oprávnění pracovat s vysokonapěťovými zařízeními.



Úkony, které musí provádět kvalifikovaný elektrotechnik. Specializovaný technik, který disponuje schopnostmi a kvalifikací pro instalaci zařízení za běžných provozních podmínek a pro opravu elektrických i mechanických prvků zařízení při údržbě. Elektrotechnik musí být schopen provést jednoduché elektrické a mechanické úkony spojené s údržbou zařízení.



Upozorňuje na povinnost používat osobní ochranné pracovní prostředky.



Úkony, které se smí provádět pouze na zařízení, které je vypnuté a odpojené od napájení.



Úkony, které se provádějí na zapnutém zařízení.

2 Bezpečnostní opatření

Pozorně si přečtete pokyny k použití ještě před provedením montáže a před uvedením do provozu. Je zakázáno použití zařízení ze strany osob, které nejsou dokonale seznámeny s návodem k použití (pokyny k použití). Děti a osoby mladší 16-ti let nesmí používat čerpadlo a musí se zdržovat v dostatečné vzdálenosti od připojeného čerpadla. Uživatel je odpovědný vůči třetím osobám v zóně, ve které je zařízení v činnosti.



BĚHEM použití čerpadla se ve vodě nebo v kapalině určené k čerpání nesmí nacházet osoby.

Čerpadlo musí být zapojeno pouze prostřednictvím nadproudového jisticího relé se jmenovitým rozpínacím proudem až do 30 mA a proudové zásuvky vybavené zemním vodičem nainstalovaným v souladu s platnými normami.

Ochrana: Minimálně 10 A.

Vhodné pro použití do bazénů a zahradních jezírek. Pro ostatní používání/provozování musí být dodržena shoda se standardy VDE 0100 část 702.

UPOZORNĚNÍ: Před provedením kontroly čerpadla odpojte zástrčku.

K výměně přívodního kabelu je zapotřebí speciálního vybavení, a proto se v uvedeném případě obraťte na autorizované centrum servisní služby. Čerpadlo může být uvedeno do činnosti s použitím prodlužovacího kabelu pouze za předpokladu, že byl vyroben za použití kabelu mod. H07 RNF odpovídajícího platným normám, s průřezem vodiče nejméně 1 mm, který odpovídá normě DIN 57282 nebo DIN 57245.



Napětí (230 voltů se střídavým proudem) uvedené na štítku čerpadla musí odpovídat napětí elektrického rozvodu, který je k dispozici. Před uvedením do činnosti je třeba se prostřednictvím kontroly provedené kvalifikovaným personálem ujistit o existenci potřebných ochranných opatření elektrického charakteru.

- Ukostření
- Účinné uzemnění
- Dokonale fungující bezpečnostní vypínač pro poruchový proud, odpovídající bezpečnostním normám orgánu zabezpečujícího dodávku elektrické energie.
- Spojení prostřednictvím zástrčky musí být chráněna před účinky vody.
- V případě rizika zatopení musí být spojení realizována prostřednictvím zástrčky, zajištěné na bezpečném místě.
- Jednoznačně zabraňte čerpání agresivních kapalin nebo abrazivních produktů. V případě poruchy čerpadla mohou být operace spojené s jeho opravou provedeny pouze v dílnách autorizované servisní služby.

Je třeba použít výhradně originální náhradní díly.

Upozorňujeme, že ve smyslu zákona o odpovědnosti za výrobek **neodpovídáme** za škody způsobené naším zařízením v případě:

- a) Nesprávně provedených oprav vykonaných jiným personálem, než je personál námi autorizovaných servisních středisek;
- b) Použití NEORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ;
- c) Nedodržení pokynů a nařízení uvedených v návodu k použití. Stejná pravidla platí i pro příslušenství.

Odolnost

Maximální teplota čerpané kapaliny by neměla překročit 35°C při nepřetržitém provozu. Prostřednictvím tohoto čerpadla nesmí být přepravovány zápalné, hořlavé nebo výbušné kapaliny! Vyvarujte se zejména motorových paliv, čistících prostředků nebo jiných chemických produktů.

3 Správné použití



Čerpadlo není určeno pro provoz v komerčních objektech!

UPOZORNĚNÍ! Použití

Na přečerpávání a odčerpávání sladké, čisté až lehce znečištěné vody z nádrží na dešťovou vodu.

Těleso čerpadla je vybaveno odvzdušňovacím otvorem, který slouží k vypuštění vzduchu a vody s cílem dosáhnout optimálního ochlazení motoru. Čerpadlo nesmí běžet nasucho!

Uvedení do chodu



Nejdříve ponořte čerpadlo do vody a následně zasuňte zástrčku do zásuvky. Čerpadlo je připraveno k použití.

4 Před uvedením do provozu

Instalace ponorného elektrického čerpadla může být:

- Pevná s potrubím
- Pevná s hadicí

Je třeba dbát na:

Při instalaci je třeba věnovat pozornost tomu, aby čerpadlo nebylo nikdy namontováno tak, že bude zavěšeno za přívodní hadici, ale aby bylo umístěno ve vyvýšené poloze vzhledem ke dnu šachty, tak aby nedocházelo k sání bahnitého dna.

Nikdy nepřenášejte ani nezavěšujte čerpadlo za přívodní kabel!

U čerpadel s plovoucím vypínačem, musí mít minimální rozměry 40x40x50 cm za účelem zajištění volného pohybu plovoucího vypínače. Je možné použít také prefabrikované kruhové betonové šachty s vnitřním průměrem přibližně 40 cm.

5 Pokyny pro údržbu

Ponorné elektrické čerpadlo je kvalitním výrobkem, který je podroben přísným závěrečným kontrolám, a který vyžaduje minimální údržbu.

Za účelem zabezpečení dlouhodobé životnosti a provádění pravidelných kontrol.

- Před každou údržbou odpojte zástrčku.
- U pevného druhu instalace se doporučuje provádět kontrolu činnosti plovoucího vypínače jednou za 3 měsíce.
- U mobilní instalace je třeba omýt čerpadlo čistou vodou po každém použití.
- Proudem vody odstraňte vláknité a bahnité částice, které by se mohly usadit v tělese čerpadla.
- V případě nadměrných usazenin v tělese čerpadla odmontujte sací mřížku odšroubováním hvězdicových šroubů. Umyjte těleso čerpadla a správným způsobem namontujte zpátky sací mřížku.
- Každé 3 měsíce odstraňte ze dna a ze stěn šachty bláto.
- Odstraňte usazeniny také z plovoucího vypínače tak, že jej omyjete sladkou vodou.
- Chraňte čerpadlo před mrazem.

Hladina akustického tlaku $A \leq 70$ (dB).

Zvláštní pokyny: čerpadlo není vhodné na čerpání černé vody a vody obsahující písek. Čerpadlo nesmí pracovat naprázdno. Záruka výrobce se nevztahuje na škody způsobené chodem naprázdno.

Tabulka pro určení poruch



Když není možné odstranit poruchu, obraťte se, prosím, na naši servisní službu.

Aby se zabránilo poškození během přepravy, prosíme vás o odeslání v **ORIGINÁLNÍM OBALU**.

| PORUCHA | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Nefunguje motor | | | | |
| Motor funguje, ale čerpadlo nečerpá | | | | |
| Nedostatečný průtok | | | | |
| Opakované vypínání spojené s vypnutím ochranného vypínače | | | | |
| PŘÍČINY | | | | |
| Chybí napájecí napětí, nedochází k zapnutí plovoucího vypínače | | | | ● |
| Vadné ochranné zařízení | | | | ● |
| Vypnutý ochranný jistič motoru, čerpadlo přetíženo/zablokováno | ● | | | ● |
| Vypnutá ochrana proti chodu naprázdno, nadměrné snížení hladiny vody | | | | ● |
| Vadné čerpadlo | ● | | | ● |
| Ucpaný sací otvor | | ● | ● | |
| Zablokovaný jednosměrný ventil nebo ohnutá přívodní hadice | | ● | ● | |
| Ucpaná přívodní hadice | | ● | ● | |
| Cizí tělesa v čerpadle, zablokované oběžné kolo čerpadla | ● | ● | ● | |
| Chod čerpadla naprázdno | | ● | ● | |

6 Štítek čerpadla

Ilustrační obrázek

| | | | |
|---|-----------|---|---------------------|
|  | |  | |
| držitel ISO 9001:2008 U Svítavy 1, 618 00 Brno, ČR | | | |
| PMC1104P | n. | | |
| Qmax 83.3 l/min | Hmax 46 m | | |
| 230V; 1~Mot. | Size 1" | | |
| Max. Temperature: 40°C | Hz 50 | 2900min ⁻¹ | |
| KW 0.75 | HP 1.0 | In 5.2 A | IP 68 |
| C 20 μF | VL 450V | I CL F | $\frac{\nabla}{5m}$ |
| Thermally protected | | | |

ENGLISH TRANSLATION

7 Symbols

To improve the understanding of the manual, below are indicated the symbols used with the related meaning.



Information and warnings that must be observed, otherwise there is a risk that the machine could damage or compromise personnel safety.



The failure to observe electrical information and warnings, could damage the machine or compromise personnel safety.



Notes and warnings for the correct management of the machine and its parts.



Operations that could be performed by the final user. After carefully reading of the instructions, is responsible for maintenance under normal conditions. They are authorized to affect standard maintenance operations.



Operations that must be performed by a qualified electrician. Specialized technician authorised to affect all electrical operations including maintenance. They are able to operate with in the presence of high voltages.



Operations that must be done performed by a qualified technician. Specialized technician able to install the device, under normal conditions, working during “maintenance”, and allowed to do electrical and mechanical interventions for maintenance. They must be capable of executing simple electrical and mechanical operations related to the maintenance of the device.



Indicates that it is mandatory to use individual protection devices.



Operations that must be done with the device switched off and disconnected from the power supply.



Operations that must be done with the device switched on.

8 Safety Measures

Carefully read the operating instructions before assembling and starting. The appliance must not be used by persons who are not thoroughly acquainted with the instructions handbook (operating instructions). Children and persons under the age of 16 cannot use the pump and must be kept well away from the appliance when it is connected. The user is liable towards third parties in the area where the appliance is in operation.



While the pump is operating persons must not be in the liquid to be pumped. The pump may be connected only by means of a safety switch for fault currents, with a rated opening current up to 30 mA and a socket with an earth contact installed in conformity with the regulations.

Protection: at least 10 Amps.

Operation in swimming pools and garden ponds is admitted. For other operation, the provisions in conformity with the standard VDE 0100 part 702 must be respected.

CAUTION: Before checking, connect the pump and the system with no voltage!
Replacing the line connecting up with the mains requires using special tools and therefore may be done only by the manufacturer or its service engineers.

The pump may operate only with a pipe connecting the appliance (extension) that is no lighter than a rubber hose mod. H07 RNF in conformity with the DIN57282 or DIN 57245 standard.

(For your safety)



The voltage (230 Volts alternating current) indicated on the pump's rating plate must correspond to the available mains voltage. Before starting it is necessary to make sure by having a check made by qualified personnel that there are the necessary electrical protection measures.

- Earth connection.
- Earthed neutral.
- The safety switch for fault currents corresponds to the safety regulations of the electricity board and functions perfectly.
- Plug connections must be protected from water. If there is a risk of flooding, plug connections must be placed somewhere safe.
- Definitely avoid pumping aggressive liquids and abrasive products.

In the event of the pump failing, repair work may only be carried out by the repair workshops of the technical service. Only genuine spare parts must be used. It is notified that in conformity with the law on product liability

we cannot be held responsible

responsible for the damage caused by our appliance:

- a) because of improper repairs not carried out by the personnel of the assistance points authorized by us;
- b) or if GENUINE SPARE PARTS are not used to replace parts;
- c) or if the indications and provisions given in the instructions handbook are not complied with. The same provisions hold for the accessories.

Resistance

The maximum temperature of the delivery liquid should never exceed +35°C in continuous operation. In flammable, combustible or explosive liquids cannot be conveyed with this pump! In particular, do not use engine fuels, detergents, or other chemical products.

9 Use



The pump is NOT designed for use in commercial buildings.

CAUTION! Sector of use

To transfer and empty fresh to slightly polluted water from rainwater barrels and casks.

To achieve excellent motor cooling the pump casing is provided with a breather hole that enables water to flow out. The pump must be protected from running dry.

Starting



First put the pump into water and then connect the plug. The pump is ready for use.

10 Before starting

Installation of your canned motor pump is:

- fixed with a fixed pipe, or
- fixed with a flexible hose.

Take care

When installing it is necessary to take care that the pump is never fitted hanging from its delivery pipe, but is always placed in a raised position with respect to the bottom of the well so that the muddy bottom is not sucked up with the water. Never handle or hang the pump by gripping the power supply cable. In pumps with a floating switch, the latter is adjusted in order to make immediate starting possible.

Note

The pump well must have minimum dimensions of 40x40x50 cm. so that the floating switch can move freely. It is also possible to use round, prefabricated concrete wells with an inner diameter of approx. 40 cm.

11 Maintenance instructions

Your canned motor pump is a quality product, free from maintenance. It has been subjected to rigorous final checks. However, for a long service life and continuous operation, we recommend constant care and regular checks.

- Before every maintenance job, disconnect the plug.
- For transportable use the pump should be washed with clear water after every use.
- For fixed installation it is recommended to check the operation of the floating switch every 3 months.
- Using a jet of water, get rid of the fiber and spindly particles that may get deposited in the pump's casing.
- In the event of excessive deposits in the pump casing, dismantle the inlet filter by unscrewing the star screw. Wash the pump casing and fit the inlet filter back on.
- Every 3 months remove the mud from the bottom and walls of the well.
- Eliminate the deposits from the floating switch, washing it with fresh water.
- Protect the pump from frost.

Sound pressure level A \leq 70 (dB).



Special instructions: It is not suitable for pumping: sewage, sandy water. The pump must never run dry. The manufacturer's warranty is invalid in the event of damage to the pump caused by it running dry.

Troubleshooting Table

If it is not possible to eliminate the trouble, please call our service department. To avoid damage during transport, please ship in the ORIGINAL PACKING.



| | The motor will not work | | | |
|--|--|---|---|---|
| | The motor works, the pump will not convey | | | |
| | Insufficient flow rate | | | |
| | Repeated switching off with disconnection of the protection switch | | | |
| | | | | |
| No mains voltage, the floating switch will not connect | | | | ● |
| Defective protection device | | | | ● |
| Motor protection disconnected, pump straining/blocked | ● | | | ● |
| Dry operation protection disconnected, the water level has fallen too much | | | | ● |
| Defective pump | ● | | | ● |
| Clogged suction opening | | ● | ● | |
| Check valve blocked or delivery pipe bent | | ● | ● | |
| Delivery pipe clogged | | ● | ● | |
| Foreign bodies in the pump, pump impeller blocked | ● | ● | ● | |
| The pump runs dry | | ● | ● | |

PMC1103P

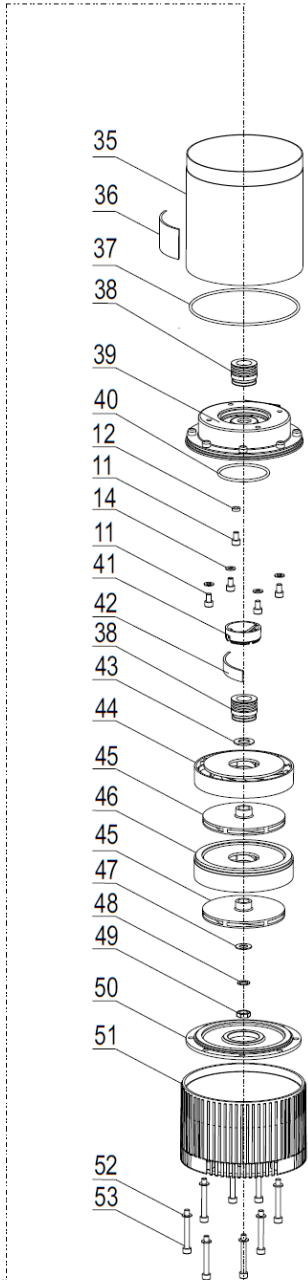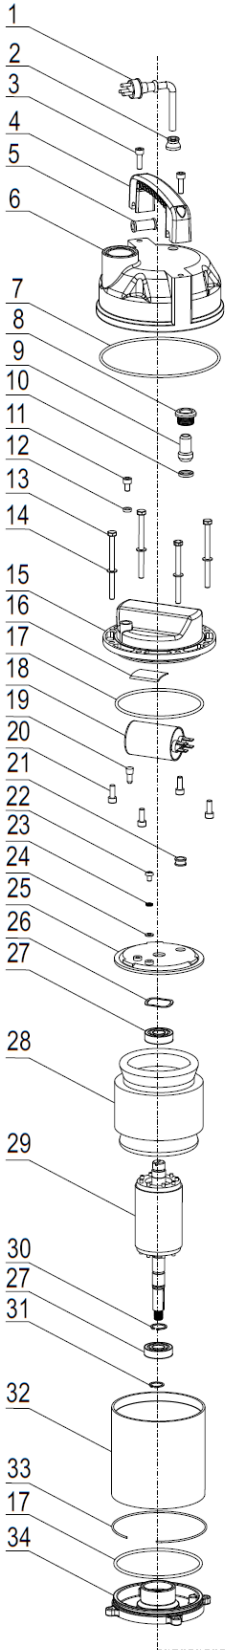

| NO | Name | Spec. | Material | Quantity |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| 1 | Cable | $3 \times 0.75\text{mm}^2$ | | 1 |
| 2 | Cable seal pad | | NBR | 1 |
| 3 | Screw | $M6 \times 20$ | SUS201 | 2 |
| 4 | Handle | | PA6+GF20 | 1 |
| 5 | Protected ring | | NBR | 1 |
| 6 | Upper cover | | PA6+GF20 | 1 |
| 7 | O-Ring | $D150 \times 3.1$ | NBR | 1 |
| 8 | Nut | | H62 | 1 |
| 9 | Cable holder | | NBR | 1 |
| 10 | Pad | | H62 | 1 |
| 11 | Screw | $M6 \times 10$ | SUS201 | 6 |
| 12 | Pad for oil hole | | NBR | 2 |
| 13 | Screw | $M6 \times 175$ | SUS201 | 4 |
| 14 | Spring pad | $\phi 6$ | | 8 |
| 15 | Internal cover | | ADC12 | 1 |
| 16 | Wiring dcagram | | Sticker | 1 |
| 17 | O-Ring | $D110 \times 3.1$ | NBR | 1 |
| 18 | Capacitor | 20uF/450V | NBR | 2 |
| 19 | Connection terminal | $\phi 5$ | | 3 |
| 20 | Screw | $M6 \times 16$ | SUS201 | 4 |
| 21 | Protected sleeve | | NBR | 1 |
| 22 | Screw | $M5 \times 8$ | Plating zinc | 1 |
| 23 | Pad | $\phi 5$ | NBR | 1 |
| 24 | Pad | $\phi 5$ | | 1 |
| 25 | Back cover | | ADC12 | 1 |
| 26 | Wave spring pad | D35 | | 1 |
| 27 | Bearing | 6202-2R S | | 2 |
| 28 | Rotor with shaft | | | 1 |
| 29 | Stator | | | 1 |
| 30 | Shalf spring pad | d17 | | 1 |
| 31 | Shalf spring pad | d14 | | 2 |
| 32 | Sleeve | | 6063A | 1 |
| 33 | Motor housing | | 70# | 1 |
| 34 | Front flange | | ADC12 | 1 |
| 35 | Sleeve | | SUS304 | 1 |
| 36 | Name plate | | Sticker | 1 |
| 37 | O-ring | $D130 \times 3.1$ | NBR | 1 |
| 38 | Mechanical seal | | | 2 |
| 39 | Outlet section | | ADC12 | 1 |
| 40 | O-ring | $D65 \times 3.1$ | NBR | 1 |
| 41 | Mechanical seal greaser | | PA6+GF20 | 1 |
| 42 | Mechanical seal lubricating | | N7# | 1 |
| 43 | Pad | $\phi 52 \times \phi 14.2 \times 1.5$ | SUS304 | 1 |
| 44 | Last diffusor | | PP0+GF20 | 1 |
| 45 | Impeller | | PP0 | 3 |
| 46 | Hydraulic stack | | PP0 | 2 |
| 47 | Pad | $\phi 10$ | SUS201 | 1 |
| 48 | Spring pad | $\phi 10$ | SUS201 | 1 |
| 49 | Nut | $M 10 \times 1$ | SUS201 | 1 |
| 50 | Cover plate | | PA6+GF20 | 1 |
| 51 | Base | | PA6+GF20 | 1 |
| 52 | Pad | $\phi 6$ | SUS201 | 8 |
| 53 | Screw | $M6 \times 90$ | SUS201 | 8 |

PMC1104P

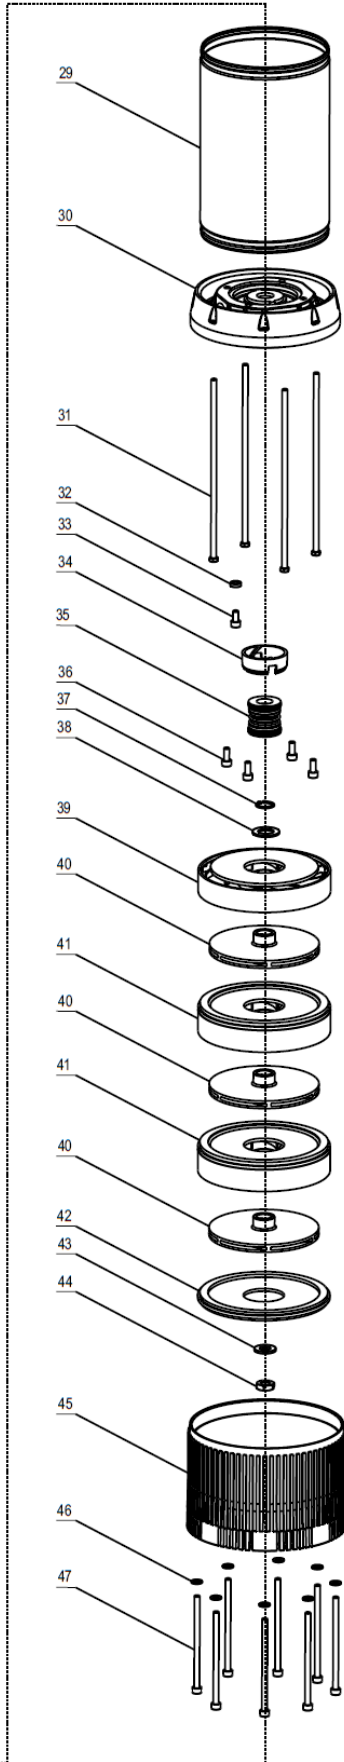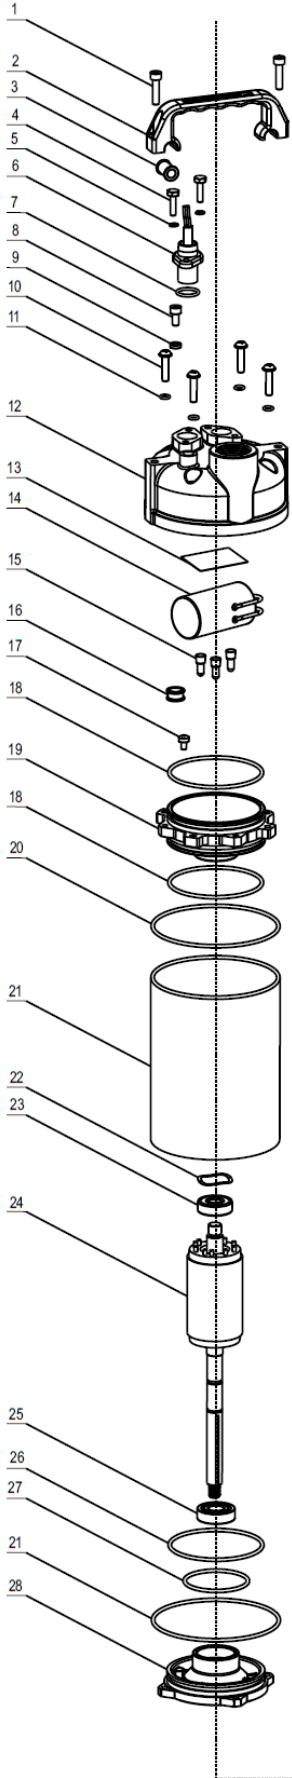

| No. | Name | QTY |
|-----|---|-----|
| 1 | Hexagon screw | 2 |
| 2 | Handle | 1 |
| 3 | Protected ring | 1 |
| 4 | Hexagon bolt | 2 |
| 5 | Spring Pad | 2 |
| 6 | Cable assembly | 1 |
| 7 | O-Ring | 1 |
| 8 | Hexagon Screw | 1 |
| 9 | Sealpad | 1 |
| 10 | Cross recessed countersunk headscrew with pad | 4 |
| 11 | O-Ring | 4 |
| 12 | Cover | 1 |
| 13 | Wiring Diagram | 1 |
| 14 | Capacitor | 1 |
| 15 | Terminal | 3 |
| 16 | Protectring | 1 |
| 17 | Cross recessed parhead screwsand externalteeth serrated lock washassemblies | 1 |
| 18 | BackCover | 1 |
| 19 | O-Ring | 1 |
| 20 | O-Ring | 2 |
| 21 | Motorhouseassembly | 1 |
| 22 | ThreeWaveRing | 1 |
| 23 | Bearing | 1 |
| 24 | Rotor | 1 |
| 25 | Bearing | 1 |
| 26 | O-Ring | 1 |
| 27 | O-Ring | 1 |
| 28 | Frontcover | 1 |
| 29 | OuterSleeve | 1 |
| 30 | Outletsection | 1 |
| 31 | HexagonScrew | 8 |
| 32 | Patforoilhole | 1 |
| 33 | HexagonScrew | 1 |
| 34 | Mechanicalsealgreaser | 1 |
| 35 | Mechanical Seal | 2 |
| 36 | Hexagon screw | 4 |
| 37 | Axial spring collare | 2 |
| 38 | Plain washer | 1 |
| 39 | Difussor | 1 |
| 40 | Impeller | N |
| 41 | Hydraulic stack | N |
| 42 | Cover plate | 1 |
| 43 | Difussir | 1 |
| 44 | HexNut | 1 |
| 45 | Base frame | 1 |
| 46 | Difussir | 8 |
| 47 | Hexagon screw | 8 |

12 Prohlášení o shodě

ANNEX IIA

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Česká republika, IČ: 25518399

Jméno a adresa osoby pověřené kompletací technické dokumentace: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Česká republika, IČ: 25518399

Popis strojního zařízení

- **Výrobek:** ponorná čerpadla
- **Model:** PMC1103P, PMC1104P
- **Funkce:** odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné drenážní vody ze studní a jímek, pro zavlažování nebo přečerpávání zásobníků

Prohlášení: Strojní zařízení splňuje příslušná ustanovení směrnice **2006/42/ES**

Použité harmonizované normy:

EN ISO 12100: 2011

EN 60204-1 ed.3: 2019

Prohlášení vydáno dne 15.12.2020, v Brně

PUMPA, a.s. 1
U Svitavy 54/1, 618 00 Brno - nákup
IČO: 25518399 DIČ: CZ25518399

ES/PUMPA/2017/005/Rev.1

.....
za PUMPA, a.s. Martin Krupa, člen představenstva

13 Declaration of conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY



“Translation of the original declaration of conformity”

Manufacture: **PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Česká republika, IČ: 25518399**

Name and address of the person authorized to complete the technical documentation: **PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Česká republika, IČ: 25518399**

Description of machinery:

- **Product:** Submersible Pump
- **Model:** PMC1103P, PMC1104P
- **Function:** pumping clean or slightly contaminated drainage water from wells and sumps, for irrigating or pumping reservoirs

Declaration: The machinery complies with the relevant provisions of Directive **2006/42/EC**

Harmonized standards used:

EN ISO 12100: 2011
EN 60204-1 ed.3:2019

Declaration issued on 15.12.2020, in Brno

“Designation of the original documentation”

ES/PUMPA/2017/001/Rev.2

Záznam o servisu a provedených opravách:

| Datum: | Popis reklamované závady, záznam o opravě, razítko servisu: |
|--------|---|
| | |

Seznam servisních středisek

V pracovní době v Po-Pá od 7:00 do 17:00 hod volejte:

PUMPA, a.s., servis, U Svitavy 1, 618 00 Brno, tel.: 548 422 655, 724 049 622, 602 737 009, 548 422 657, 602 737 008, 602 726 136.

PUMPA, a.s., pobočka Praha, U pekáren 2, 102 00 Praha, tel.: 272 011 611, 272 011 618

Mimo pracovní dobu, o víkendech a svátcích volejte:

SERVIS PUMPA 24 hod. tel.: 602 737 009

Podrobné informace o našich smluvních servisních střediscích se dozvíte na internetové adrese www.pumpa.cz nebo na bezplatné telefonní lince **800 100 763**.

Vyskladněno z velkoobchodního
skladu PUMPA, a.s.

ZÁRUČNÍ LIST

Typ (štítkový údaj)

Výrobní číslo (štítkový údaj)

Tyto údaje doplní prodejce při prodeji

Datum prodeje

Poskytnutá záruka (v měsících) od data prodeje

24

**Záruka je poskytována při dodržení všech podmínek pro montáž
a provoz, uvedených v tomto dokladu.**

Název, razítko a podpis prodejce

Mechanickou instalaci přístroje provedla firma
(název, razítko,
podpis, datum)

Elektrickou instalaci přístroje provedla odborně
způsobilá firma (název, razítko, podpis, datum)